



برگه ارزیابی خارجی کیفیت میکروب شناسی



11016-1925

تاریخ: 1400/9/29

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد


دوره: عمومی ۲-۱۴۰۰

شماره نمونه: 14004210 5.221

دانشگاه: علوم پزشکی البرز

استان: البرز

نمودار شماره ۲- ارزیابی گزارش آزمایشگاه ها برای تشخیص نمونه 14004210
(*Shigella flexneri* (Group B))

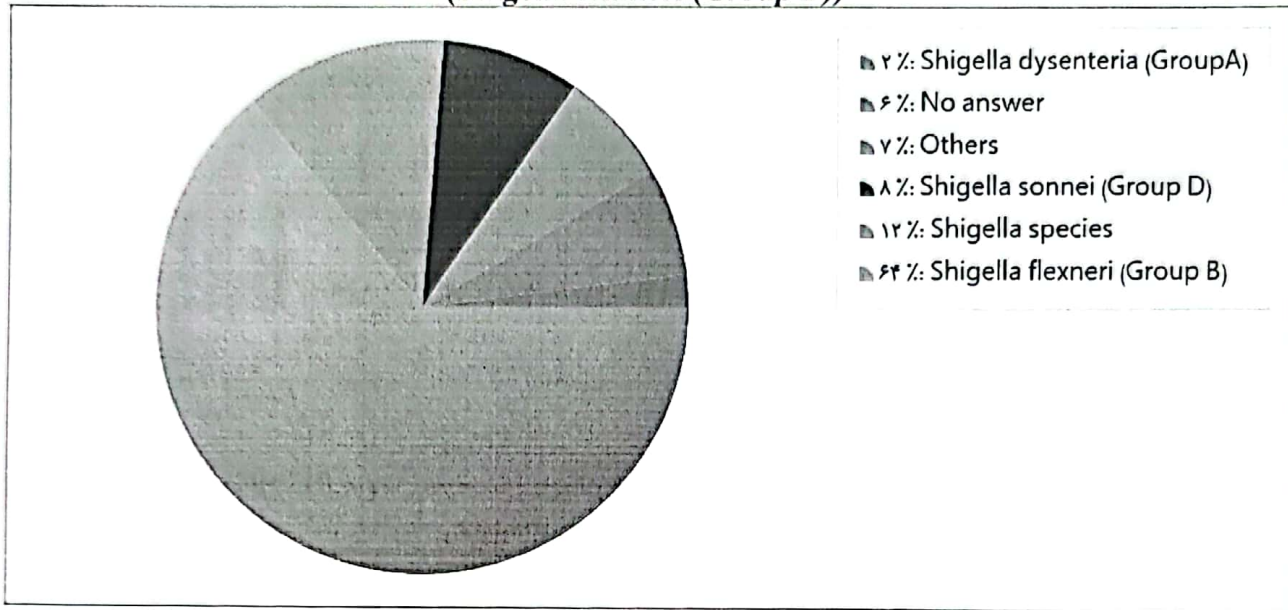

flexneri گزارش نشده بود



Shigella species

گزارش آزمایشگاه شما:



تشخیص صحیح:

توجه: تشخیص هایی که سهم هر یک کمتر از ۲٪ کل گزارش بوده، در گروه Others آورده شده اند. گروه Others در این دوره شامل موارد زیر می باشد:

Acinetobacter baumannii – *Acinetobacter calcoaceticus* – *Citrobacter freundii* – *Citrobacter species* – *Edwardsiella tarda* biogroup 1 – *Enterobacter aerogenes* – *Enterobacter cloacae* – *Enterobacter species* – *Escherichia coli* – *Escherichia coli*, O157 – *Escherichia coli* (EHEC) – *Escherichia coli* (EPEC) – *Escherichia fergusonii* – *Hafnia alvei* – *Hafnia species* – *Klebsiella pneumoniae* -subsp. pneumoniae – *Klebsiella pneumoniae* -subsp. rhinoscleromatis – *Klebsiella species* – *Neisseria gonorrhoeae* – *Proteus vulgaris* – *Pseudomonas aeruginosa* – *Salmonella serogroup D* – *Salmonella serogroup D* - not Typhi – *Salmonella serotype Paratyphi A* – *Salmonella serotype Typhi* – *Salmonella species* – *Shigella boydii* (Group C) – *Staphylococcus aureus* – *Staphylococcus coagulase negative* – *Staphylococcus epidermidis* – *Staphylococcus epidermidis* (Inducible Clydamycin Resistant) – *Staphylococcus saprophyticus* – *Vibrio species* – *Yersinia enterocolitica* – *Yersinia mollaretii* – *Yersinia pestis* – *Plesimonas shigelloides*.

دکتر کیاندهخت گرویز
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
نظام پزشکی: ۴۸۸۷۳