



ایجا



برگه ارزیابی خارجی کیفیت میکروب شناسی



11016-1925

تاریخ: 1400/9/30

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد

دوره: عمومی ۲-۱۴۰۰

شماره نمونه: 14004211 5.221

دانشگاه: علوم پزشکی البرز


استان: البرز

نتایج دوره عمومی ۲-۱۴۰۰ برنامه ارزیابی خارجی کیفیت میکروب شناسی

در این دوره نمونه 14004211 به 1074 آزمایشگاه ارسال شد، که از این تعداد 991 آزمایشگاه پاسخ داده اند.

تشخیص مورد انتظار: *Staphylococcus epidermidis*

نمودار شماره ۱- گروه بندی گزارش آزمایشگاه ها برای تشخیص نمونه 14004211 (*Staphylococcus epidermidis*)

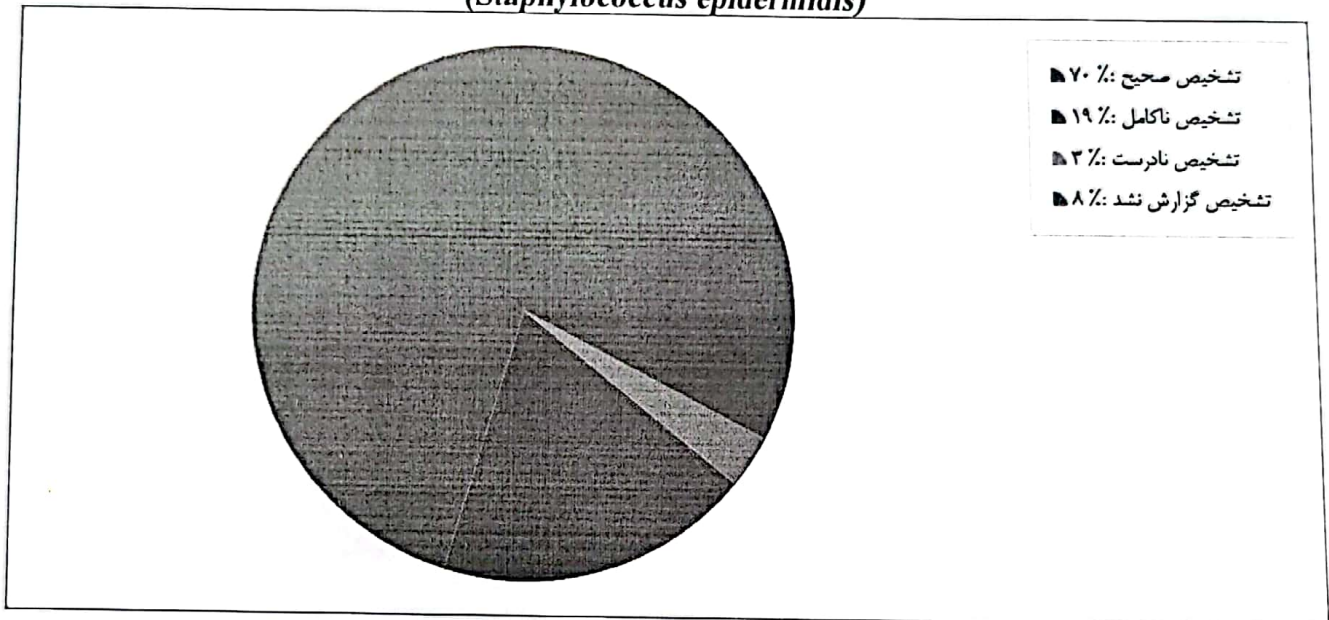

- گروه مربوط به گزارش آزمایشگاه شما: **تشخیص صحیح**
- تشخیص صحیح: جنس و گونه صحیح
- تشخیص ناکامل: جنس صحیح و گونه نادرست یا جنس صحیح و عدم تشخیص گونه
- تشخیص نادرست: جنس و گونه نادرست

دکتر کیانده خست گرویز
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
نظام پزشکی: ۴۸۸۷۳